


HYDROSOND, Geologisches Büro
Winnipeg Ave. B112
77836 Rheinmünster
Tel. 07229/697333 Fax. 07229/697309

Kornverteilung

DIN 18 123

Projekt : BV MFH Hauptstraße 82, Lauf
Projektnr.: 21175
Datum : 13.08.2021
Anlage : 1

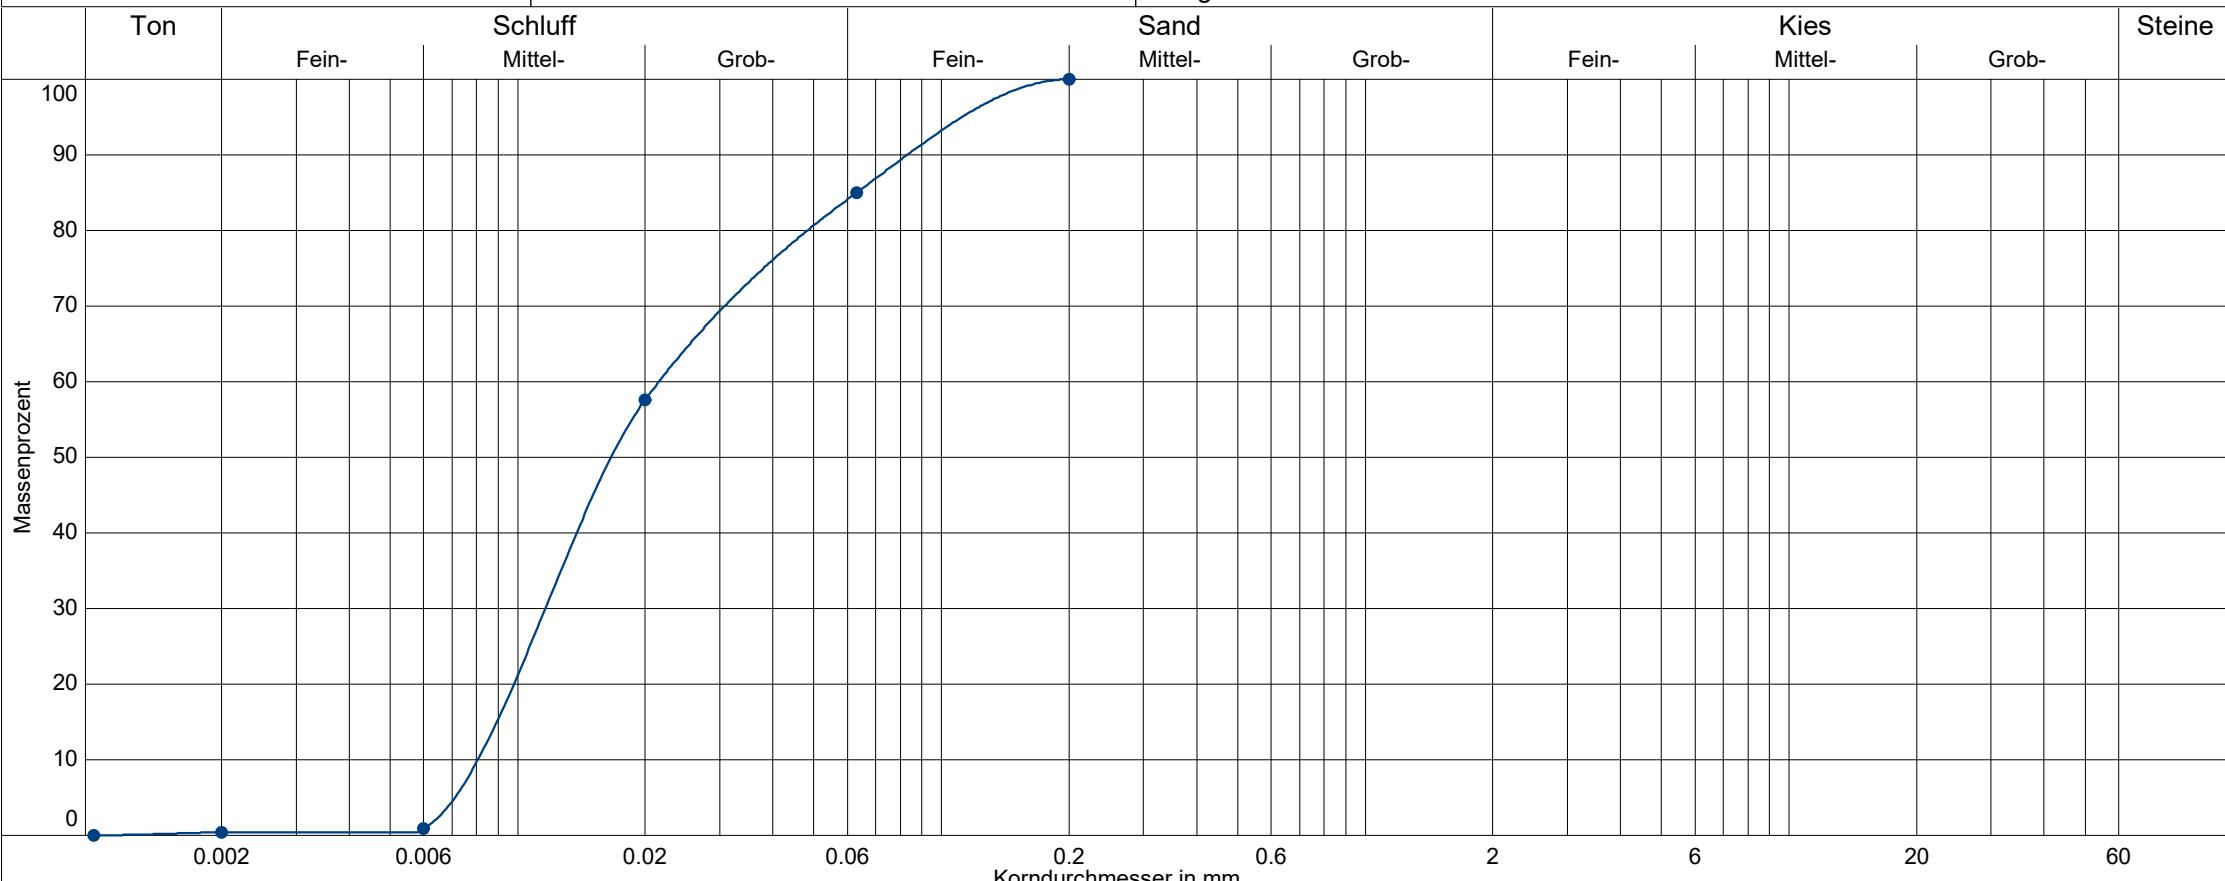

Labornummer	4.1			
Entnahmestelle	B4			
Entnahmetiefe	2,2 - 2,7 m u. GOK			
Ungleichförm. U	U = 2.7			
Krümmungszahl Cc	Cc = 0.8			
Bodenart	U,fs			
Bodengruppe	U			
d10 / d60	0.008/0.022 mm			
Anteil < 0.063 mm	85.0 %			
Frostempfindl.klasse	F3			
kf nach Hazen	7.5E-007 m/s			
kf nach Beyer	6.2E-007 m/s			
Bodenklasse	4			